

Таблиця 3.3 - Призначення індикаторів модуля в режимі програмування для ППКП

Індикатори*		Режим роботи	
Power	RS-485 / LNK	IND	
0	0	0	Робота з приладами серії «Orion NOVA 4/8/16», «Orion NOVA L (LTE)», «Orion NOVA M» (HW2, HW3) та «Orion NOVA L» (HW1, HW2, HW3), «Tiras PRIME», «Tiras PRIME A» та «Tiras PRIME A mini» (по серійному номеру модуля) – заводські налаштування
1	0	0	Робота з ППКП серії Tiras-П (адреси)
0	1	0	Робота з ППКП Tiras-16.128П (адреси)
1	1	0	33
0	0	0	34
1	1	0	35
0	0	1	36
1	0	1	37
0	1	1	38
1	1	1	39
0	0	0	40
1	1	1	Робота з ППКП «Tiras-A» (через модуль AM-4)

* – 0 – індикатор не світиться; 1 – індикатор світиться.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1 При встановленні та експлуатації модуля обслуговуючому персоналу необхідно керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

4.2 Встановлення, зняття та ремонт модуля необхідно проводити при вимкненій напрузі живлення.

4.3 При виконанні робіт слід дотримуватися правил пожежної безпеки.

4.4 Роботи з встановлення, підключення, зняття й ремонту модуля повинні проводитися працівниками, які мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

5 ЦІЛІСНІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ

Після розпакування модуля необхідно оглянути корпус зовні і переконаватися у відсутності механічних ушкоджень, перевірити комплектність згідно з таблицею 5.1.

Таблиця 5.1 – Комплектність модуля

Назва	Позначка	Кіл., шт.
Модуль M-OUT8R	ААБВ.425952.020	1
Паспорт	ААБВ.425952.020 ПС	1
Стяжка нейлонова		8

6 УМОВИ ЕКСПЛУАТУВАННЯ

Модуль призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами за відсутності прямого впливу кліматичних факторів навколишнього середовища. Діапазон робочих температур – від -5°C до +40°C. Відносна вологість – не більше 93%.

7 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТІ

Пристрій вводу-виводу M-OUT8R відповідає вимогам всіх обов'язкових технічних регламентів, а саме:

- Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
- Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні;
- Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання;
- Технічний регламент будівельних виробів (продукції).

Сертифікат відповідності вимогам стандартів серії ДСТУ EN 50131 виданий Державним центром сертифікації засобів охоронного призначення.

Сертифікат відповідності вимогам стандартів серії ДСТУ EN 54 виданий Державним центром сертифікації ДСНС України.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на веб-сайті за адресою: www.tiras.technology.

8 СВДІЩЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Модуль відповідає вимогам нормативно-технічних документів і визнаний придатним для експлуатації. Свідченням про приймання є наліпка на паспорті. Дата приймання збігається з датою виготовлення.

9 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА РЕМОНТ

ТОВ «Тірас-12» (далі – виробник) гарантує відповідність модуля вимогам чинних нормативно-технічних документів протягом гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, експлуатації та зберігання.

Гарантійний строк експлуатації модулів – 36 місяців та діє з дати продажу, вказаної нижче або в інших супровідних документах (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що підтверджує дату продажу – гарантійний період обчислюється від дати виготовлення.

_____(дата продажу) _____(підпис продавця) М.П.

Ремонт модуля виконує виробник. Безкоштовно ремонтують модулі, в яких не закінчився термін дії гарантійних зобов'язань і які експлуатували відповідно до супровідної документації. Для ремонту модуль надсилають разом з документом, в якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатації, контактний телефон особи з питань ремонту.

Інформацію про зберігання, транспортування та обмеження відповідальності розміщено на веб-сайті: tiras.technology в розділі «Гарантія».

Модулі утилізують відповідно до чинного законодавства.

10 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

У разі виникнення запитань, звертайтеся:

Відділ продажів: market@tiras.ua

Технічна підтримка: support@tiras.ua


Гарантійне та післягарантійне

обслуговування: otk@tiras.ua

Телефони (багатоканальні):

+38 (067) 564-73-75

+38 (095) 282-76-90

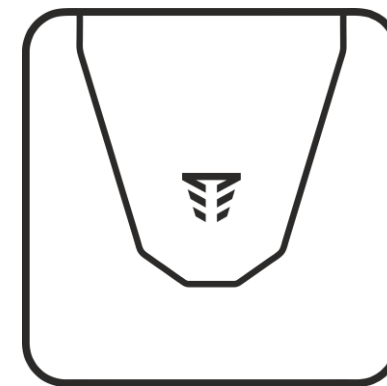

M-OUT8R

Пристрій вводу-виводу

Паспорт



ТОВ «Тірас-12»

Україна, м. Вінниця,
пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8



Більше інформації на сайті
tiras.technology

Шляхом натискання кнопки **ADR+** чи **ADR-** вибирають роботу з тим чи іншим ППКО/ППКП відповідно до табл. 3.3.